

Maximale PFOS-Konzentrationen aus Grundwasserprobenahmen 2013 - 2020

Weitere Informationen:

+ Landesamt für Umwelt: Leitlinien zur vorläufigen Bewertung

von PFC-Verunreinigungen in Wasser und Boden vom April 2017

(https://www.lfu.bayern.de/analytik_stoffe/doc/leitlinien_vorlaufbewertung_pfc_verunreinigungen.pdf)



+ Landesamt für Umwelt: Per- und polyfluorierte Chemikalien – PFC

(https://www.lfu.bayern.de/analytik_stoffe/per_polyfluorierte_chemikalien/index.htm)

Legende

- PFOS < 0,01 µg/l
- PFOS 0,01 - 0,1 µg/l
- PFOS > 0,1 - 1 µg/l
- PFOS > 1 µg/l

*Bestimmungsgrenzen zwischen 0,0002 µg/l und 0,01 µg/l; Schwellenwert LfU (2017) 0,1 µg/l

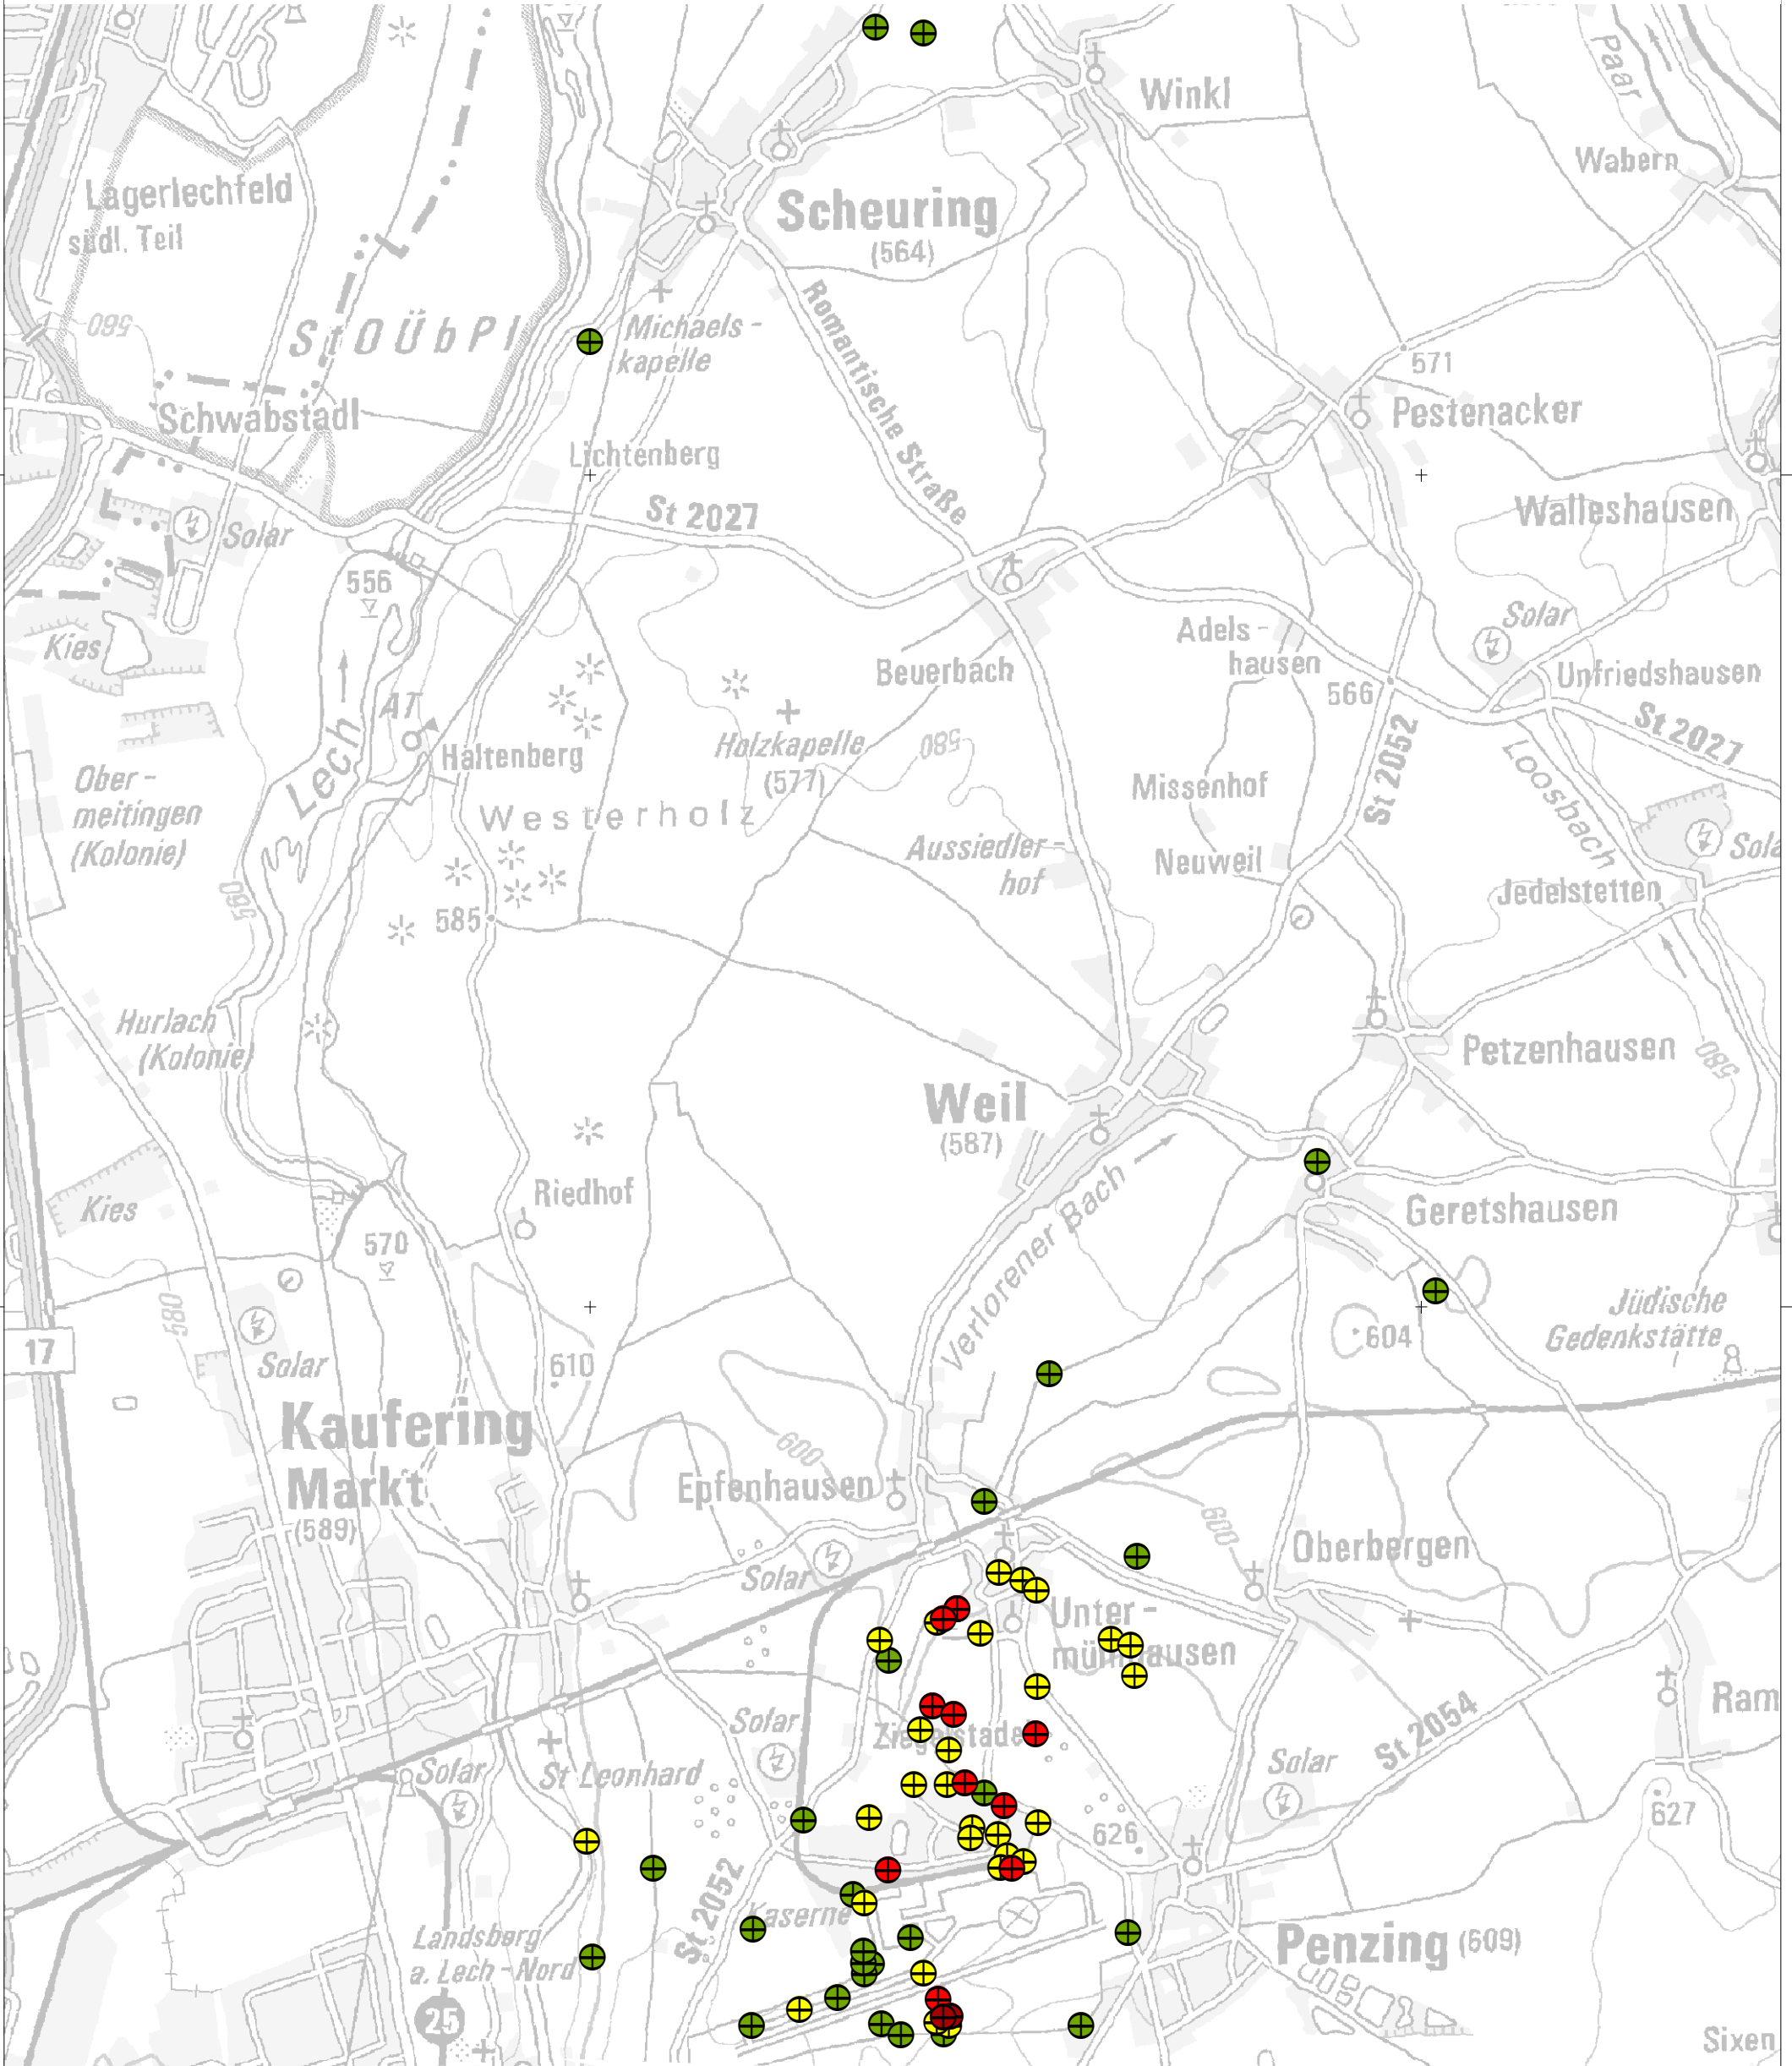

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung